

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE	VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO				responsabile della verifica Caffo Danilo	Cod. MAN 14.1	
		verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno					rev. 01	
		P.IVA 11109990017		REA 1188268 TO				
EFFETTUATE AI SENSI DELLA NORMA uni 11224:2011 - ANNO 2024						data		
tipo di verifica	☐ Controllo periodico ☐ Manutenz. ordinaria	☐ Manutenzione straordinaria			scopo della verifica note e azioni barrare se con esito positivo			
committente	ragione sociale Senior Residence s.r.l. via G. Servais, 80 10146 Torino REA		sede operativa Senior Residence s.r.l. via G. Servais, 80 10146 Torino attività ex D.M.		Controllo sulla centrale	☐ efficienza e commutazione delle alimentazioni, segnalazioni, rimozione alimentazione primaria ☐		
						☐ stato delle batterie ☐		
comprende	☐ Rivelaz. a linea coll. ☐ Rivelaz. a linea indirizzata ☐ Rivelaz. Con ASD	☐ Impianto di estinzione per questa parte fare riferimento alle modalità di verifica prescritte nelle norme di riferimento applicabili		Controllo sul sistema	☐ efficienza dei segnali di rinvio degli stati di allarme e guasto su telefoni portatili DECT ☐ su tutti i piani			
					☐ efficienza del sistema di visualizzazione grafica e possibilità di inviare e ricevere comandi ☐ alla centrale			
esecuzione elettrica	☐ Civile ☐ Industriale o terziario ☐ luoghi a rischio esplosi	se a rischio esplosione vedere la direttiva ATEX, per esempio CEI EN 60079-17 per ambienti in presenza di gas		Controllo sulle linee	☐ segnalazione guasto su apertura a corto circuito delle linee di comando sorvegliate ☐ a campione con rimozione di un sensore			
					☐ segnalazione guasto su apertura o corto circuito delle linee di comando sorvegliate ☐ a campione scollegando un morsetto			
Documenti utilizzati e disegni di riferimento								
documenti allegati	☐ disegni di progetto e schemi elettrici			Esiste la lista di controllo dettagliata	☐ allegare copia del documento ☐ vedi documento da pg. 2 a pg. 7			
	☐ disegni con planimetrie e riportanti la posizione dei componenti				☐ esecuzione positiva delle prove di allarme sui dispositivi ☐ non barrare se presente la lista di controllo			
	☐ calcoli di flusso (solo per sistemi con ASD)			Controllo funzionale impianto	☐ controllo positivo delle segnalazioni di allarme presso l'impianto ☐			
	☐ norme e specifiche di prova impiegate				☐ controlli addiz. sul sistema radio segnalaz. guasto su rimoz. disp. a camp. ☐			
	☐ lista di controllo dettagliata di tutti i componenti del sistema				☐ controllo positivo delle congruenze delle segnalazioni e delle visualizz. ☐			
Durante le prove sono state riscontrate delle non conformità? Se SI indicarle				☐ SI ☐ NO	Gruppo di verifica			
Sono state risolte?				☐ SI ☐ NO				
il committente è stato informato?				☐ SI ☐ NO				
commenti e note					visto: il committente			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino			VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1						
			verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01						
			P.IVA		11109990017		REA		1188268 TO										
Criteri per la identificazione e numerazione dei rivelatori di fumo e incendio tutte le camere ed ambienti vari sono numerati in modo univoco con numeri a 3 cifre, che identificano piano e ambiente																			
600	locali a piano seminterrato		la numerazione di tutti gli ambienti è chiaramente riportata su una targhetta posta all'ingresso del locale stesso.				la numerazione di tutti gli ambienti è la stessa utilizzata per le chiamate di allarme che provengono dalle perelle testaletto e bagno												
100	locali a piano terra (1° ft.)																		
200	locali a piano primo (2° ft.)																		
300	locali a piano secondo (3° ft.)		la numerazione di tutti gli ambienti corrisponde sia al numero telefonico dello stesso, sia al numero che viene evidenziato sul display della Centrale Rivelazioni Fumi, in caso di allarme.				i corridoi sono indentificati dal numero del nucleo												
400	locali a piano terzo (4° ft.)																		
500	locali a piano quarto (%° ft.)																		
data				verifica livelli analogici								PIANO TERRA - 100				verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato				
cam 101 03-18				cam 103 03-20				cam 105 03-26				cam 123 03-27							
cam 107 03-34				cam 109 03-38				cam 111 03-39				cam 113 03-43							
cam 110 03-44				cam 108 03-40				cam 106 03-37				cam 104 03-35							
cam 124 03-30				cam 124 03-29				cam102 03-21				loc 120 03-19							
loc 151 03-12				loc 153 03-10				loc 155 03-08				loc 171 03-06							
cam 161 03-02				cam162 03-01				cam 164 03-04				loc 170 03-05							
loc 166 03-07				loc 165 03-09				loc 160 03-11				loc 162 03-13							
hall 03-14				hall 03-15				hall 03-16				hall 03-17							
corr 150 cs 03-24				corr 150 03-22				corr 150 cs 03-25				corr 150 03-28							
corr 150 cs 03-32				corr 150 03-33				corr 150 cs 03-36				corr 150 cs 03-42							
corr 150 03-41				corr 100 03-53				corr 100 03-52				corr 100 03-51							
corr 100 cs 03-50				corr 100 03-49				corr 100 cs 03-48				corr 100 cs 03-47							
corr 100 cs 03-46				corr 100 03-45				ripostiglio 03-31				cam 166 03-03							
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie							

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO				responsabile della verifica Caffo Danilo	Cod. MAN 14.1
		verificatore	CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno				rev. 01
		P.IVA	11109990017	REA	1188268 TO		


Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1			
				verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01			
				P.IVA 11109990017				REA 1188268 TO									
data						verifica livelli analogici				PIANO PRIMO 200				verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato		
cam 201 05-32				cam 203 05-35				cam 205 03-38				cam 223 05-39					
cam 207 05-45				cam 209 05-47				cam 211 05-51				cam 213 05-53					
cam 212 05-54				cam 210 05-52				cam 208 05-48				cam 206 05-46					
loc 224 05-41				loc 224 05-40				cam 204 05-36				cam 202 05-33					
cam 253 05-24				cam 255 05-22								loc 274 05-14					
loc 274 05-15				cam 257 05-12				cam 259 05-07				cam 261 05-05					
cam 263 05-03				cam 262 05-04				cam 260 05-06				cam 258 05-11					
loc 273 05-13				loc 270 05-19				cam 256 05-23				cam 254 05-25					
cam 252 05-26				loc 291 05-28				disi 248 05-29				depos 05-57					
corr 250 05-30				corr 250 cs 05-31				corr 250 05-34				corr 250 cs 05-37					
corr 250 05-56				corr 250 05-55				corr 250 05-42				corr 250 cs 05-43					
corr 250 05-44				corr 250 cs 05-49				corr 250 05-50				corr 200 05-27					
corr 200 05-20				corr 200 05-21				corr 200 cs 05-17				corr 200 05-18					
corr 200 cs 05-16				corr 200 cs 05-10				corr 200 05-09				corr 200 cs 05-08					
corr 200 cs 05-01				corr 200 05-02													
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie					

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 SENIOR RESIDENCE		VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1			
				verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01			
				P.IVA 11109990017				REA 1188268 TO									
data						verifica livelli analogici				PIANO SECONDO 300				verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato		
cam 301 07-35				cam 303 07-37				cam 305 07-39				loc 323 07-42					
cam 307 07-45				cam 309 07-47				cam 311 07-54				cam 313 07-56					
cam 312 07-57				cam 310 07-55				cam 308 07-53				cam 306 07-46					
loc 324 07-44				loc 324 07-43								cam 304 07-38					
loc 302 07-36				cam 353 07-25				cam 358 07-21									
loc 374 07-16				loc 374 07-15				ripostiglio 07-17				cam 357 07-11					
cam 359 07-07				cam 361 07-05				cam 363 07-01				cam 362 07-04					
cam 360 07-06				cam 358 07-12				loc 373 07-14				loc 370 07-19					
cam 356 07-20				cam 254 07-24				cam 352 07-26				loc 391 07-28					
loc 396 07-31				disimp 07-29				loc 349 07-30				corr dx cs 07-32					
corr dx 07-33				corr dx cs 07-34				corr dx cs 07-40				corr dx 07-41					
corr dx cs 07-48				corr dx 07-49				corr dx cs 07-50				corr dx 07-51					
corr dx cs 07-52				corr sx cs 07-27				corr sx 07-23				corr sx 07-22					
corr sx cs 07-18				corr sx 07-13				corr sx cs 07-10				corr sx 07-09					
corr sx cs 07-08				corr sx cs 07-02	valore inesistente			corr sx 07-03									
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie					

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1	
				verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01	
				P.IVA 11109990017				REA 1188268 TO							
data				verifica livelli analogici PIANO TERZO 400								verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	pulizia	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato
cam 401 09-20				cam 403 09-26				cam 405 09-27				loc 423 09-29			
cam 407 09-36				cam 409 09-38				cam 411 09-42				cam 413 09-44			
cam 412 09-45				cam 410 09-43				cam 408 09-39				cam 406 09-37			
ripostiglio 09-33				loc 424 09-32				loc 424 09-31				cam 404 09-25			
loc 402 09-21				cam 453 09-13				cam 455 09-09				ripostiglio 09-04			
loc 473 09-03				ripostiglio 09-02				cam 457 09-49				cam 459 09-50			
cam 461 09-53				cam 463 09-54				ripostiglio 09-01				loc 458 09-07			
cam 456 09-08				cam 454 09-12				cam 452 09-15				loc 491 09-18			
loc 446 09-19				disimpeg 09-55				deposito 09-16				corr dx 09-17			
corr dx 09-22				corr dx cs 09-23				corr dx 09-24				corr dx cs 09-28			
corr dx 09-30				corr dx cs 09-34				corr dx 09-35				corr dx cs 09-40			
corr dx 09-41				corr sx cs 09-14				corr sx 09-11				corr sx cs 09-10			
corr sx cs 09-06				corr sx 09-05				corr sx cs 09-46				corr sx cs 09-48			
corr sx 09-47				corr sx 09-51				corr sx cs 09-52							
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1	
				verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01	
				P.IVA 11109990017				REA 1188268 TO							
data				verifica livelli analogici PIANO QUARTO 500								verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato
loc att.ma 11-25				loc att.ma 11-26				loc autidor 11-31				loc autidor 11-32			
loc 506 11-28				loc 504 11-27				loc parruc 11-22							
loc ascens 11-36				deposito 11-34				loc 555 11-11				loc 555 11-10			
loc 557 11-01				loc ascens 11-37				ripostiglio 11-02				cam mortu 11-06			
magazzin o 11-13				capella 11-33				cappella 11-35				corr dx 11- 17			
corr dx cs 11-18				corr dx 11-19				corr dx 11-20				corr dx cs 11-21			
corr dx cs 11-23				corr dx 11-24				corr dx cs 11-29				corr dx 11-30			
corr sx cs 11-16				corr sx 11-15				corr sx 11- 14				corr sx cs 11-14			
corr sx cs 11-09				corr sx 11-08				corr sx cs 11-07				corr sx cs 11-05			
corr sx 11-04				corr sx cs 11-03											
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie			

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 SENIOR RESIDENCE		VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO								responsabile della verifica Caffo Danilo		Cod. MAN 14.1			
				verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno										rev. 01			
				P.IVA 11109990017				REA 1188268 TO									
data						verifica livelli analogici				PIANO SEMINTERRATO 600				verificatore			
ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato	ambiente	valore rilevato	pulizia	provato		
No Food 1-1				Dispensa 1-2				Cucina 1-3				Celle frigo 1-4					
Corridoio 1-5				Corridoio 1-6				Cucina c 1-7				Corridoio 1-8					
Corridoio 1-9				Corridoio 1-10				WC Fem 1-11				WC Uomi 1-12					
Corridoio 1-13				Corridoio 1-14				Corridoio 1-15				Spogl Mas 1-16					
Carrelli 1-17				Mensa 1-18				Spogl Mas 1-19				Corridoio 1-20					
Corridoio 1-21				Biancheri1-22				Corridoio 1-23				Spogl Fem 1-24					
Stireria 1-25				Lavanderi1-26				Corridoio 1-27				Corridoio 1-28					
Deposito 1-29				Ascensore 1-30				Dep. Pulito 1-31				Dep. Pann 1-32					
Corridoio 1-33				Corridoio 1-34				Corridoio 1-35				Corridoio 1-36					
Corridoio 1-37				Sp.MsSx 1-38				Sp.MsDx 1-39				Ambulat. 1-40					
Ambulat. 1-41				Ambulat. 1-42				Corridoio 1-43				Corridoio 1-44					
Corridoio 1-45				Corridoio 1-46				Fisioterap 1-47				Corridoio 1-48					
Palest Dx 1-49				Palest Sx 1-50				Magaz Pal 1-51				Corridoio 1-52					
Corridoio 1-53				Corridoio 1-54				Corridoio 1-55				Ripostiglio 1-56					
Magazzin o 1-57				Trattament 1-58				Tratt. Dx 1-59				Tratt. Sx 1-60					
Centrale 1-64				Centrale 1-65				Centrale 1-66				Centrale 1-67					
Corr.Sx cs 1-61				Corr. Sx 1-62				Corr.Sx cs 1-63				Corr. Sx 1-64					
note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie				note e anomalie					

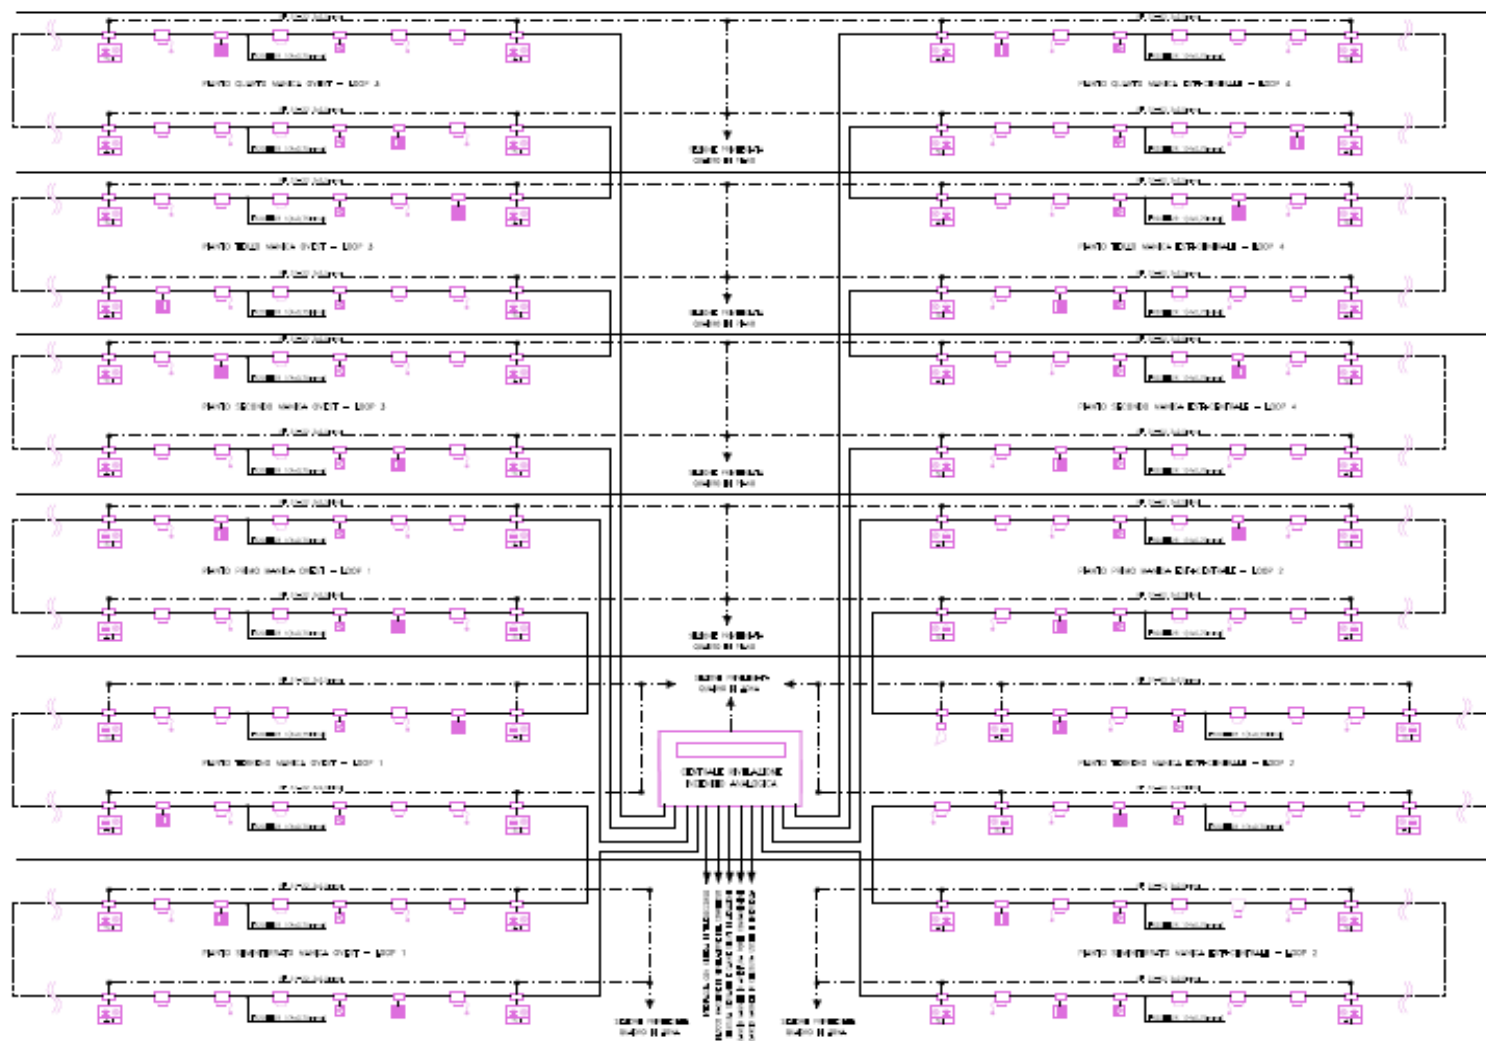[illegible][illegible]

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO				responsabile della verifica Caffo Danilo	Cod. MAN 14.1
		verificatore	CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno				rev. 01
		P.IVA	11109990017	REA	1188268 TO		





Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		VERIFICHE EFFETTUATE SUI RIVELATORI DI FUMO E INCENDIO				responsabile della verifica Caffo Danilo	Cod. MAN 14.1
		verificatore	CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno				rev. 01
		P.IVA	11109990017	REA	1188268 TO		





Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 SENIOR RESIDENCE	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Elettromagnetici)						cod MAN 14.2	
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno P.IVA 11109990017 REA 1188268 TO						REV. '00 verificatore Danilo Caffo	
Elettromagnetici apertura e chiusura porte U.S. - ANNO 2024										note
modalità di verifica: controllo efficienza del sistema elettrico di sgancio magnete										
piano	numero porta	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	verificato		verificato			
					data	tecnico	data	tecnico		
piano Seminterrato 600	613	accesso corridoio servizi	REI 120 leva	120 2						
	619	accesso corridoio Palestra	REI 120 leva	120 2						
	623	U.S. corr. Palestra	normale leva	120 2						
	630	U.S. scala su cortile	normale Push bar	120 1						
	631	U.S. filtro ascens. su cortile	normale Push bar	120 1						
	632	U.S. palestra su cortile	normale Push bar	120 1						
piano 100	101	U.S. corridoio ncl 150	REI 120 leva	120 1						
	104	Acce4sso corridoio ncl 150	REI 120 leva	120 2						
	108	Acce4sso corridoio uffici	REI 120 leva	180 2						
	111	filtro su sala hall	REI 120 leva	180 2						
	112	filtro su scala centrale	REI 120 leva	120 2						
	113	Acce4sso corridoio ncl 100	REI 120 leva	120 2						
	116	U.S. corridoio ncl 100	REI 120 leva	120 1						
piano Terra	201	U.S. corridoio ncl 250	REI 120 leva	120 1						
	205	accesso corridoio ncl 250	REI 120 leva	180 2						
	207	Acce4sso soggiorno centrale	REI 120 leva	180 2						
	208	da filtro a montalettighe	REI 120 leva	180 2						
	209	filtro su scala centrale	REI 120 leva	120 2						
	211	accesso corridoio ncl 200	REI 120 leva	120 2						
	214	U.S. ncl 200	REI 120 leva	120 1						
piano 1°	301	U.S. corridoio ncl 250	REI 120 leva	120 1						
	305	accesso corridoio ncl 350	REI 120 leva	180 2						
	307	Acce4sso soggiorno centrale	REI 120 leva	180 2						
	308	da filtro a montalettighe	REI 120 leva	120 2						
2°										

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Elettromagneti)		cod MAN 14.2		
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno		REV. '00		
		P.IVA 11109990017		REA 1188268 TO		
Elettromagneti apertura e chiusura porte U.S. - ANNO 2024				note		
modalità di verifica: controllo efficienza del sistema elettrico di sgancio magnete						
piano	numero porta	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	verificato data	verificato tecnico
piano	309	filtro su scala centrale	REI 120	120		
			leva	2		
	311	accesso corridoio ncl 300	REI 120	120		
			leva	2		
	314	U.S.ncl 300	REI 120	120		
			leva	1		
piano 3°	401	U.S. su terrazzo_1	normale	90		
			leva	1		
	402	U.S. su terrazzo_2	normale	90		
			leva	1		
	403	accesso corridoio veranda	normale	120		
			leva	1		
	405	U.S. su terrazzo coperto	normale	120		
			leva	1		
	407	accesso ncl 450	REI 120	120		
			Push bar	2		
	408	U.S. su filtro scale	REI 120	120		
			leva	2		
	410	U.S. su scale centrale	REI 120	120		
			leva	2		
	411	Uscita su filtro ascensore	REI 120	180		
			Push bar	2		
	412	Accesso soggiorno centrale	REI 120	180		
			leva	2		
414	accesso ncl 400	REI 120	120			
		Push bar	2			
417	U.S. ncl 400	REI 120	120			
		Push bar	2			
piano 400	505	Accesso corridoio Morgue	REI 120	180		
			leva	2		
	507	Accesso Cappella	REI 120	180		
			leva	2		
	509	U.S. corridoio su filtro ascensori	REI 120	180		
			leva	2		
	510	U.S. su scala centrale	REI 120	120		
			leva	2		
	511	accesso corridoio auditorium	REI 120	180		
			leva	2		
	517	locale attività artistiche	REI 120	180		
			scrocco	2		
518	U.S. su terrazzo_1	normale	120			
		leva	2			
519	U.S. su terrazzo_2	normale	120			
		Push bar	2			
			Elettromagneti	46		
				data	Dir Strutt	data
			visto			Dir Strutt

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Elettromagneti)				cod MAN 14.2	
				effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno				REV. '00 verificatore Danilo Caffo	
		SENIOR RESIDENCE		P.IVA 11109990017		REA 1188268 TO			
Elettromagneti apertura e chiusura porte U.S. - ANNO 2024								note	
modalità di verifica: controllo efficienza del sistema elettrico di sgancio magnete									
piano	numero porta	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	verificato		verificato		
					data	tecnico	data	tecnico	

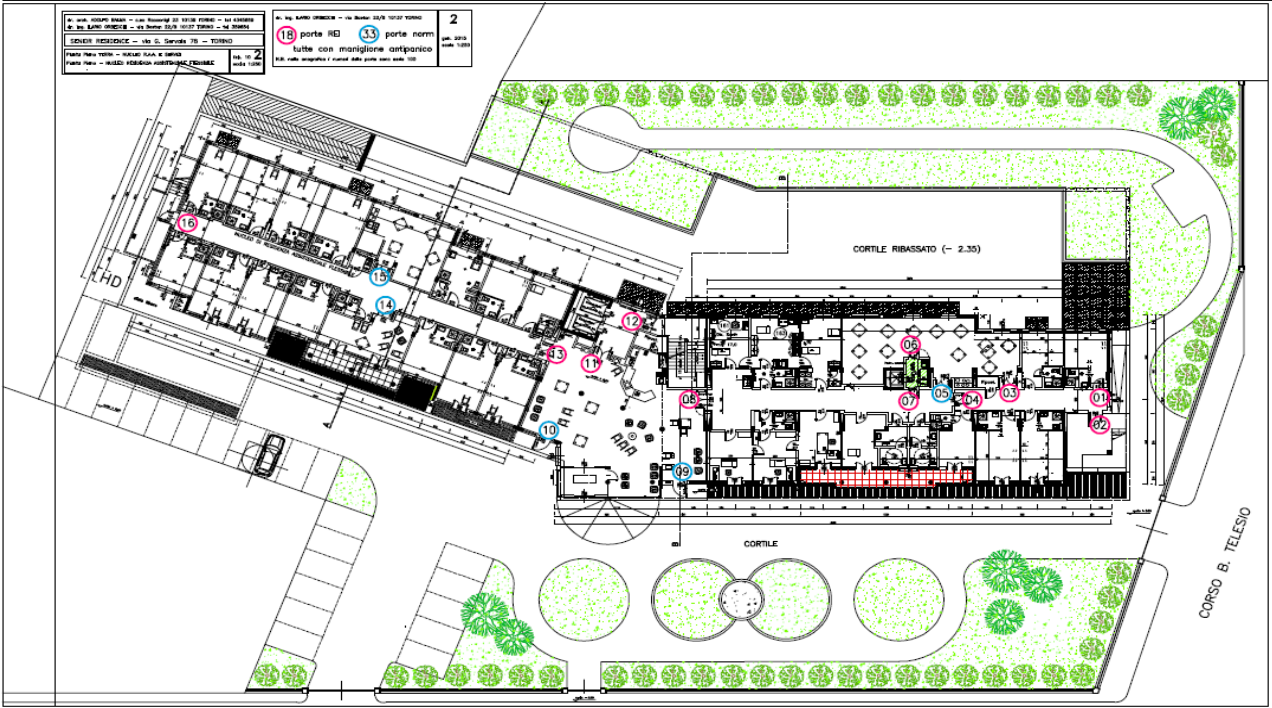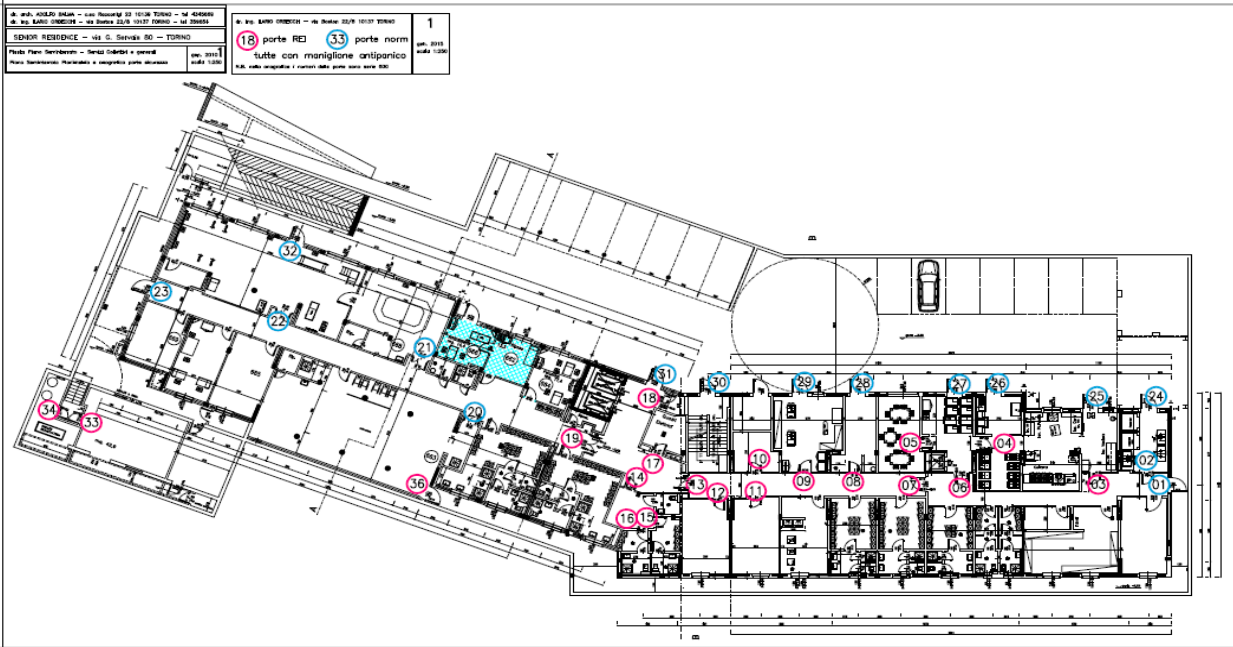

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Elettromagneti)				cod MAN 14.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno				REV. '00 verificatore Danilo Caffo
		P.IVA	11109990017	REA 1188268 TO		
Elettromagneti apertura e chiusura porte U.S. - ANNO 2024						note
modalità di verifica: controllo efficienza del sistema elettrico di sgancio magnetico						
numero		tipologia	dim.	verificato	verificato	

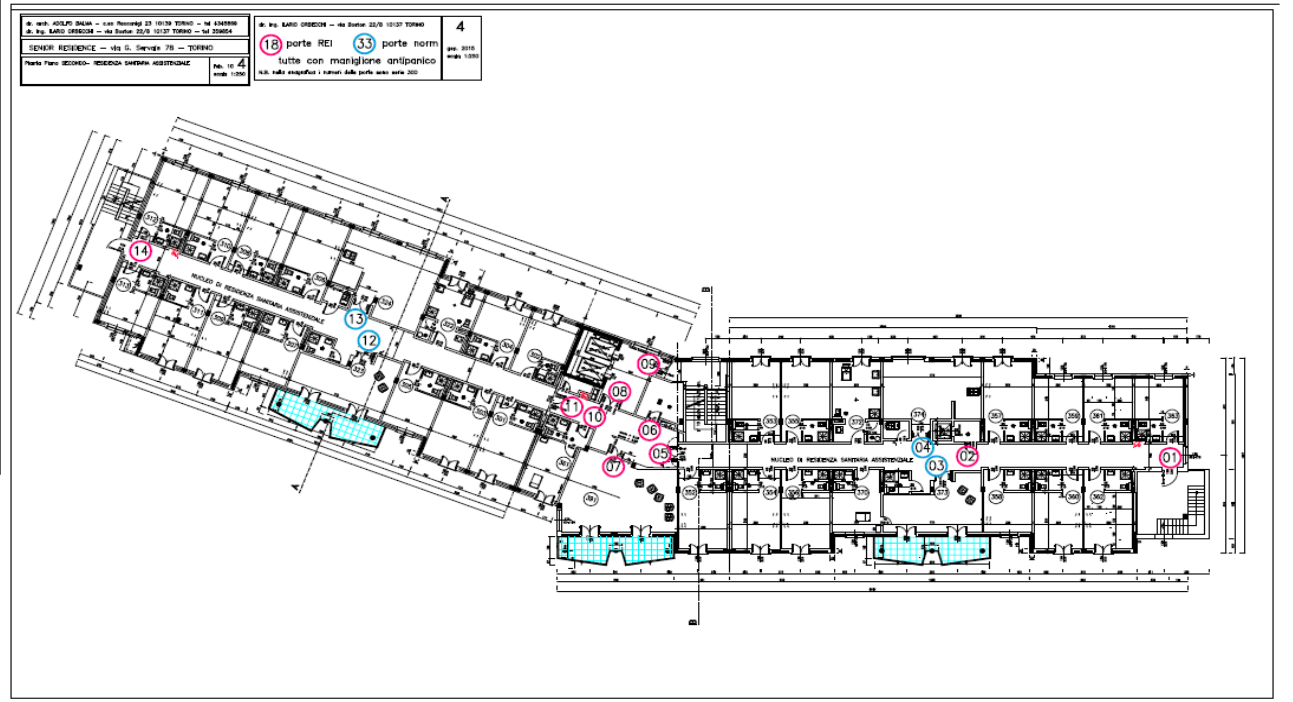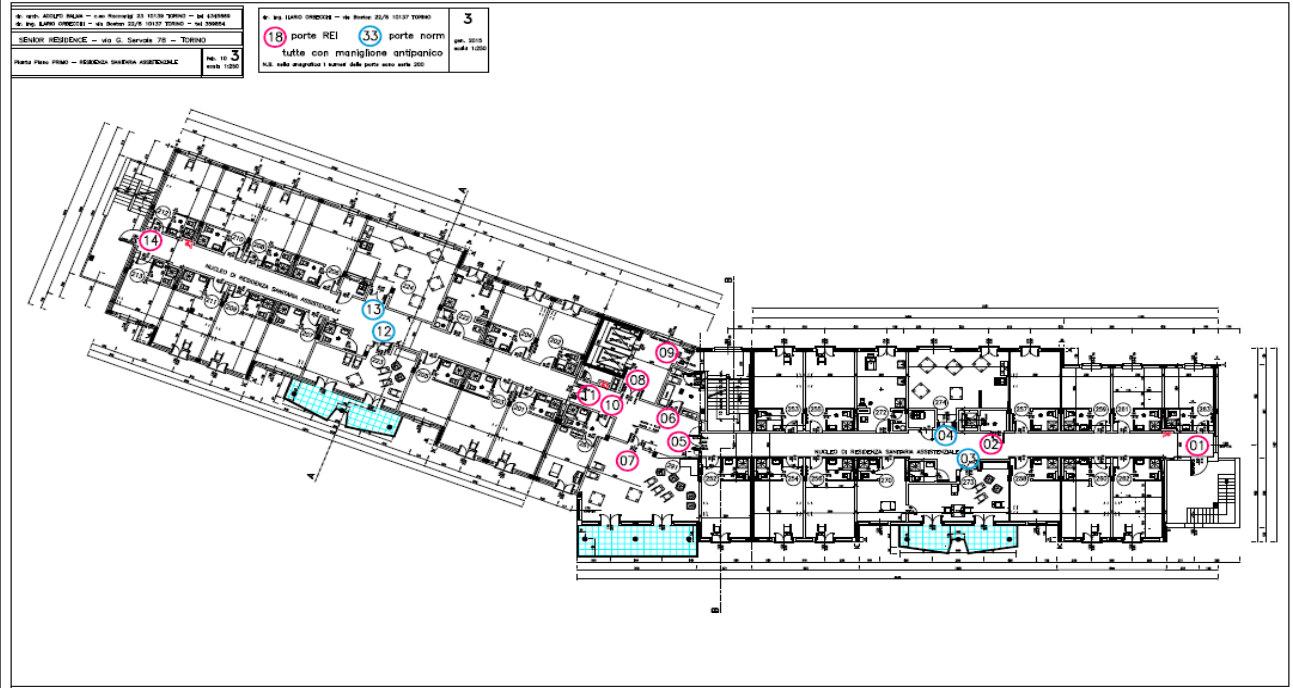

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Elettromagneti)		cod MAN 14.2
		effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da verificatore CD SISTEMI di Caffo Danilo Bussoleno		REV. '00 verificatore Danilo Caffo
		P.IVA 11109990017	REA 1188268 TO	
Elettromagneti apertura e chiusura porte U.S. - ANNO 2024				note
modalità di verifica: controllo efficienza del sistema elettrico di sgancio magneti				

