

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

Dir. Tec. LAF Service

codice: MAN : 18.1

REV. '00

6 kg. Polvere 34A-233BC

Pv

CO₂

2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
600 -1 semint.	1	26665	corr. disp.	CO ₂													
	2	26763	cucina	CO ₂													
	3	26036	corr. cuc.	Pv													
	4	23055	corr. serv.	Pv													
	5	27933	corr. serv.	Pv													
	6	26037	filtro	Pv													
	7	26066	cassetta	Pv													
	8	26056	corr.	Pv													
	9	22406	corr.	Pv													
	10	26569	corr.	CO ₂													
	11	26050	corr.	Pv													
	12	27795	cortile	Pv													
	13	24346	cortile	Pv													
	14	23192	cortile	Pv													
	15	29522	cortile	Pv													
	16	23395	cortile	Pv													
	17	24194	C.T.	Pv													
100	18	23783	corr. 150	Pv													
	19	27950	corr. 150	Pv													
	20	26745	corr. Rist.	CO ₂													
	21	26635	corr. Uff.	CO ₂													
	22	24075	corr. Uff.	Pv													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

Dir. Tec. LAF Service

codice: MAN : 18.1

REV. '00

6 kg. Polvere 34A-233BC

Pv

CO₂

2 kg. CO2-34B

Presidi antincendio



piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
terra piano 0	23	26674	Reception	CO ₂													
	24	26608	Hall	CO ₂													
	25	29475	Hall	Pv													
	26	64950	cassetta	Pv													
	27	25955	corr. 100	Pv													
	28	26749	corr. 100	CO ₂													
	29	26111	corr. 100	Pv													
200 piano 1°	30	23854	corr. 250	Pv													
	31	26895	corr. 250	CO ₂													
	32	24042	corr. 250	Pv													
	33	26488	filtro	CO ₂													
	34	27902	cassetta	Pv													
	35	27844	corr. 200	Pv													
	36	24472	corr. 200	CO ₂													
	37	24171	corr. 200	Pv													
300 piano 2°	38	26086	corr. 350	Pv													
	39		corr. 350	CO ₂													
	40	23051	corr. 350	Pv													
	41	26451	filtro	CO ₂													
	42	23314	cassetta	Pv													
	43	22396	corr. 300	Pv													
	44	26446	corr. 300	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)										codice: MAN : 18.1
	effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To) C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC					responsabile della verifica Ferrazzola Luigi Dir. Tec. LAF Service					REV. '00
	Presidi antincendio										Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC CO₂ 2 kg. CO2-34B

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
	45	29653	corr. 300	Pv													
400 piano 3°	46	105339	corr. 450	Pv													
	47	26457	corr. 450	CO ₂													
	48	29116	corr. 450	Pv													
	49	26652	filtro ncl	CO ₂													
	50	26165	cassetta filtro.scale	Pv													
	51	64910	corr. 400	Pv													
	52	2818	corr. 400	CO ₂													
	53	26069	corr. 400	Pv													
	54	25871	corr. 400	Pv													
		55	2813	corr. 550	CO ₂												
56		30812	sacrestia	Pv													
57			filtro	Pv													
58		26573	filtro	CO ₂													
59		29080	cassetta	Pv													
60		26035	corr. Att.	Pv													
61		2817	corr. Att.	CO ₂													
62		24300	auditorium	Pv													
63		2832	auditorium	CO ₂													
64		27846	auditorium	Pv													
	65		loc. 649 Quadri elt.	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino			VERIFICHE SU PRESIDIO ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)					codice: MAN : 18.1
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To) C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC				responsabile della verifica Ferrazzola Luigi Dir. Tec. LAF Service	REV. '00 6 kg. Polvere 34A-233BC
			Presidi antincendio	Pv CO₂	2 kg. CO2-34B			

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	

 SENIOR RESIDENCE	Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE s.r.l. Via Saluggia 148 Crescentino (TO)	VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)		codice: MAN : 18.1			
			effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da		responsabile della verifica		REV. '00	
			L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)		Ferrazzola Luigi		Pv 6 kg. Polvere 34A-233BC	
Presidi antincendio			C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC		CO₂ 2 kg. CO2-34B			

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						2° semestre 2016 pag. Reg. Attr.						note
					sostituito			verificato			sostituito			verificato			
					matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	matricola	data	tecnico	data	Bar	tecnico	
600 -1 semint.	101		US corr. Cuc.	UNI 45													
	102		corridoio Palestra	UNI 45													
	103		US. Palestra	UNI 45													
	104		Cortile lato Est	UNI 70													
	105		Cortile lato Ovest	UNI 70													
piano 0 terra 100	106		US corr. 150	UNI 45													
	107		hall	UNI 45													
	108		US corr. 100	UNI 45													
	109		Cortile EST	UNI 70													
	110		Cortile Ovest	UNI 70													
piano 1° 200	111		US corr. 250	UNI 45													
	112		Filtro	UNI 45													
	113		US corr. 200	UNI 45													
piano 2° 300	114		US corr. 350	UNI 45													
	115		Filtro	UNI 45													
	116		US corr. 300	UNI 45													
400 3° piano	117		US corr. 350	Naspo DN25													
	118		Filtro	Naspo DN25													
	119		Filtro	UNI 45													
	120		US corr. 300	UNI 45													
no 4° 500	121		corr. 550	Naspo DN25													
	122		Filtro	UNI 45													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori e Idranti)

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

Dir. Tec. LAF Service

codice: MAN : 18.1



REV. '00


6 kg. Polvere 34A-233BC

 CO_2


2 kg. CO2-34B

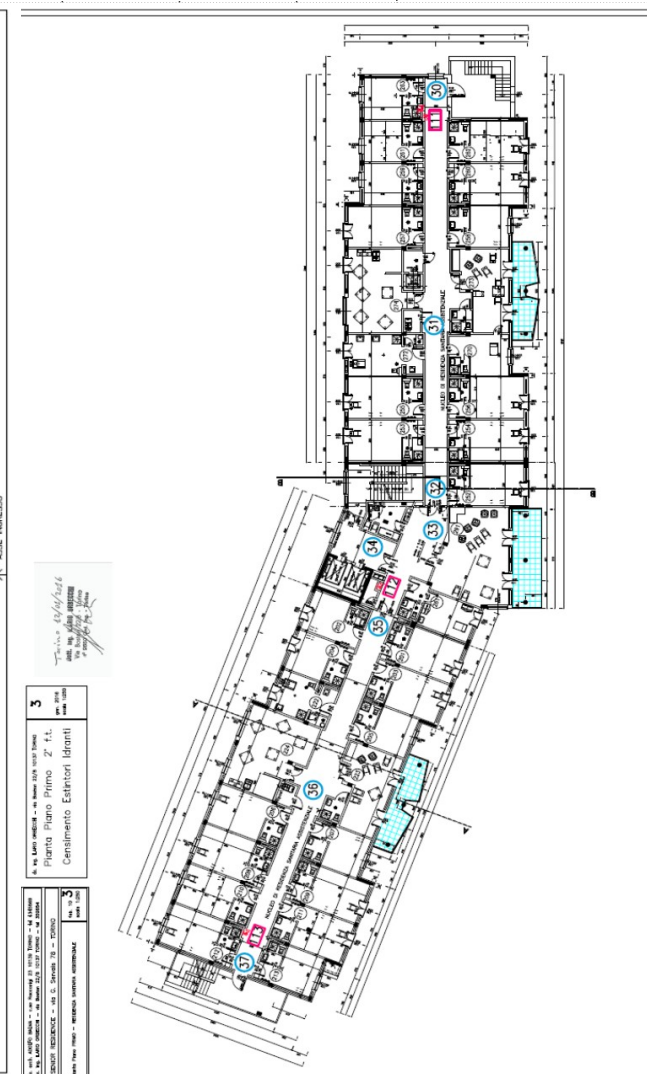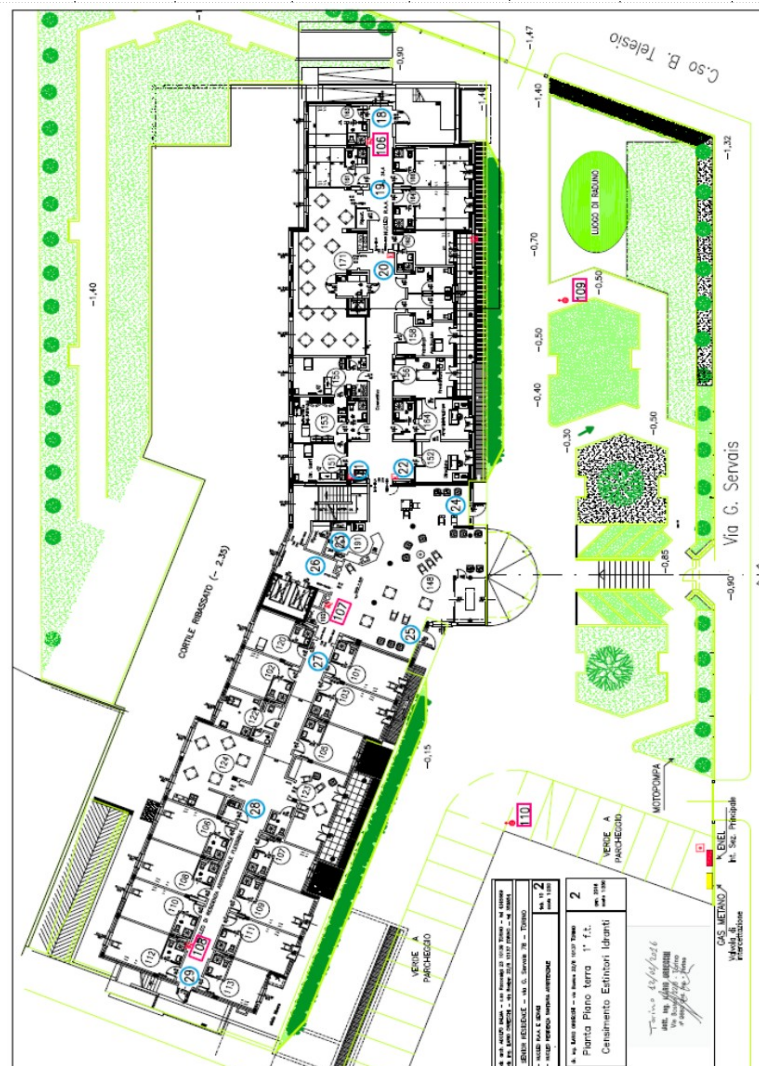Presidi antincendio

[illegible]

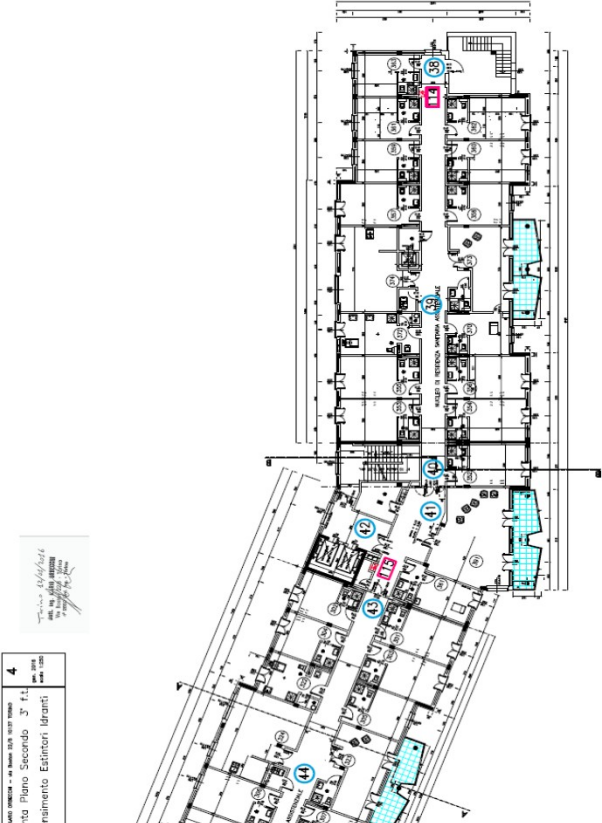

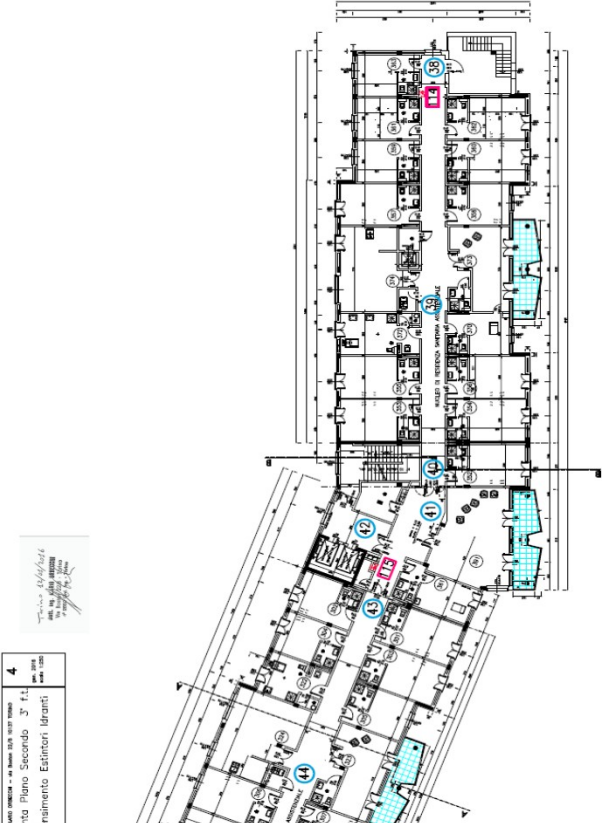4
Piano Quarto - 3° f.l.
Censimento Estimatori Idranti




5
Piano Quinto - 4° f.l.
Censimento Estimatori Idranti





Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	601		U.S. corr cucina	normale	120											
				Push bar	1											
	602		frigoriferi	REI 120	90											
				scrocco	1											
	603		accesso cucina	REI 120	90											
				scrocco	1											
	604		lavaggio	REI 120	120											
				leva	1											
	605		mensa	REI 120	90											
				scrocco	1											
	606		accesso cucina	REI 120	120											
				scrocco	2											
	607		accesso corridoio cucina	REI 120	120											
				leva	2											
	608		biancheria sporca	REI 120	90											
				scrocco	1											
	609		biancheria pulita	REI 120	100											
				scrocco	1											
	610		prodotti pulizia	REI 120	90											
				scrocco	1											
	611		carta ecc...	REI 120	90											
				scrocco	1											
	612		pannolini	REI 120	90											

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

rif. pag. Reg. Attrezzature

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note		
						sostituito			verificato		sostituito			verificato				
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico			
-1 semint. 600	612		pannelli	scrocco	1													
	613		U.S. corr. Servizi	REI 120	120													
				leva	2													
	614		spoglia-toio	REI 120	90													
				scrocco	1													
	615		spoglia-toio	REI 120	90													
				scrocco	1													
	616		spoglia-toio	REI 120	90													
				scrocco	1													
	617		Quadri Elettr.	REI 120	90													
				scrocco	1													
	618		alla scala principale	REI 120	120													
				leva	2													
	619		accesso corridoio Palestra	REI 120	120													
				leva	2													
	620		locale magazzino vasche	normale	120													
				leva	2													
	621		palestra 1	normale	120													
				leva	2													
	622		palestra 2	normale	120													
				leva	2													
	623		U.S. corr. Palestra	normale	120													
				leva	2													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	624		frigoriferi su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	625		preparazione su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	626		lavaggio su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	627		carrelli su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	628		Biancheria sporca su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	629		Biancheria pulita su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	630		U.S. scala su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	631		U.S. filtro ascens. su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	632		U.S. palestra su cortile	normale	120											
				Push bar	1											
	633		Centrale termica	REI 120	90											
				leva	1											
634		Centrale frigorifera	REI 120	90												
			leva	1												
101			Finestra	REI 120	120											

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

rif. pag. Reg. Attrezzature

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
100 terra piano 0	101		corridoio	fissa	1												
	102		U.S. corridoio ncl 150	REI 120	120												
				leva	1												
	103		Ristorante corridoio ncl 150	REI 120	120												
				leva	1												
	104		Accesso corridoio ncl 150	REI 120	120												
				leva	2												
	105		Accesso ristorante	normale	90												
				leva	1												
	106		filtro su ristorante	REI 120	90												
				scrocco	1												
	107		filtro su corridoio	REI 120	90												
				leva	1												
	108		Accesso corridoio uffici	REI 120	180												
				leva	2												
	109		U.S. 1 hall	normale	120												
				leva	1												
	110		U.S. 2 hall	normale	120												
				leva	1												
	111		filtro su sala hall	REI 120	180												
				leva	2												
	112		filtro su scala centrale	REI 120	120												
				leva	2												

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
	113		accesso corridoio ncl 100	REI 120	120												
				leva	2												
	114		accesso salapranzo ncl 100	normale	120												
				leva	2												
	115		accesso soggiorno ncl 100	normale	120												
				leva	2												
	116		U.S. corridoio ncl 100	REI 120	120												
				leva	1												
	200	201		U.S. corridoio ncl 250	REI 120	120											
					leva	1											
202			da filtro M.C. su corridoio	REI 120													
				leva													
203			accesso salapranzo ncl 250	normale													
				leva													
204			accesso soggiorno ncl 250	normale													
				leva													
205			accesso corridoio ncl 250	REI 120													
				leva													
206			locale magazzino di piano	REI 120													
				scrocco													
207		soggiorno centrale di piano	REI 120														
			leva														
1°	208		da filtro a montaletti	REI 120													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
piano	208		monte e	leva												
	209		filtro su scala centrale	REI 120												
				leva												
	210		locale pers. Nucleo	REI 120												
				scrocco												
	211		accesso corridoio ncl 200	REI 120												
				leva												
	212		accesso salapranzo ncl 200	normale												
		leva														
213		accesso soggiorno ncl 200	normale													
			leva													
214		U.S.ncl 200	REI 120													
			leva													
	301		U.S. corridoio ncl 250	REI 120												
				leva												
	302		da filtro M.C. su corridoio	REI 120												
				leva												
	303		accesso salapranzo ncl 250	normale												
				leva												
	304		accesso soggiorno ncl 350	normale												
				leva												
305		accesso corridoio ncl 350	REI 120													
			leva													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
300 2° piano	306		locale magazzino di piano	REI 120													
				scrocco													
	307		soggiorno centrale di piano	REI 120													
				leva													
	308		da filtro a montalettigh e	REI 120													
				leva													
	309		filtro su scala centrale	REI 120													
				leva													
	310		locale pers. Nucleo	REI 120													
				scrocco													
311		accesso corridoio ncl 300	REI 120														
			leva														
312		accesso salapranzo ncl 300	normale														
			leva														
313		accesso soggiorno ncl 300	normale														
			leva														
314		U.S.ncl 300	REI 120														
			leva														
	401		U.S. su terrazzo_1	normale													
				leva													
	402		U.S. su terrazzo_2	normale													
				leva													
	403			accesso	normale												

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

rif. pag. Reg. Attrezzature

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
piano 3° 400	400		veranda	leva													
	404		Filtro montavi-vande	REI 120													
				leva													
	405		U.S. su terrazzo coperto	normale													
				leva													
	406		accesso salapranzo ncl 450	normale													
				leva													
	407		accesso ncl 450	REI 120													
				Push bar													
	408		U.S. su filtro scale	REI 120													
				leva													
	409		magazzino di pano	REI 120													
				leva													
	410		U.S. su scale centrale	REI 120													
		leva															
411		Uscita su filtro ascensore	REI 120														
			Push bar														
412		soggiorno centrale di piano	REI 120														
			leva														
413		locale personale di piano	REI 120														
			Push bar														
414		accesso ncl 400	REI 120														
			Push bar														

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
00	415		accesso salapranzo ncl 400	REI 120												
				Push bar												
	416		accesso soggiorno ncl 400	REI 120												
				Push bar												
	417		U.S .ncl 400	REI 120												
				Push bar												
01	501		locale ascensore	REI 120												
				scrocco												
	502		magazzino manutenzione	REI 120												
				scrocco												
	503		locale ripostiglio ospiti	REI 120												
				scrocco												
	504		sacrestia	REI 120												
				scrocco												
	505		accesso corridoio morgue	REI 120												
				leva												
	506		accesso servizio cappella	REI 120												
				scrocco												
	507		accesso principale cappella	REI 120												
				leva												
	508		magazzino di piano	REI 120												
				scrocco												
	509			U.S. corridoio	REI 120											

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

MAN : 18.2

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura


Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note	
						sostituito			verificato		sostituito			verificato			
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico		
5° piano	509		su filtro ascensori	leva													
	510		U.S. su scala centrale	REI 120													
				leva													
	511		accesso corridoio auditorium	REI 120													
				leva													
	512		magazzino	REI 120													
				scrocco													
	513		accesso parruc-chiere	REI 120													
				scrocco													
	514		locale attività artistiche	REI 120													
				leva													
	515		magazzino	REI 120													
		scrocco															
516		magazzino	REI 120														
			scrocco														
517		locale attività artistiche	REI 120														
			scrocco														
518		U.S. su terrazzo_1	normale														
			leva														
519		U.S. su terrazzo_2	normale														
			Push bar														
	520		magazzino	REI 120													
				scrocco													



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura


Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
	521		Uscita su tetto	REI 120												
				scrocco												
	522		camera mortuaria	normale												
				leva												
	523		interno camera mortuaria	normale												
				scrocco												
	524		preparaz. camera mortuaria	normale												
				leva												



Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino



VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	dim. n° ante	1° semestre 2016					2° semestre 2016					note
						sostituito			verificato		sostituito			verificato		
						matricola	data	tecnico	data	tecnico	matricola	data	tecnico	data	tecnico	
			porte REI	82												
			porte normali	37		119										
			Maniglioni a leva	68												
			Maniglioni Pusch bar	18												
			serrature a scrocco	32												
			finestra fissa REI120	1		119										

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Porte REI e maniglioni)

MAN : 18.2

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

L.A.F. Service s.r.l. Via Saluggia 148, Crescentino (To)

C.F. e Partita I.V.A. 01912510029 - REA 186056 - VC

responsabile della verifica

Ferrazzola Luigi

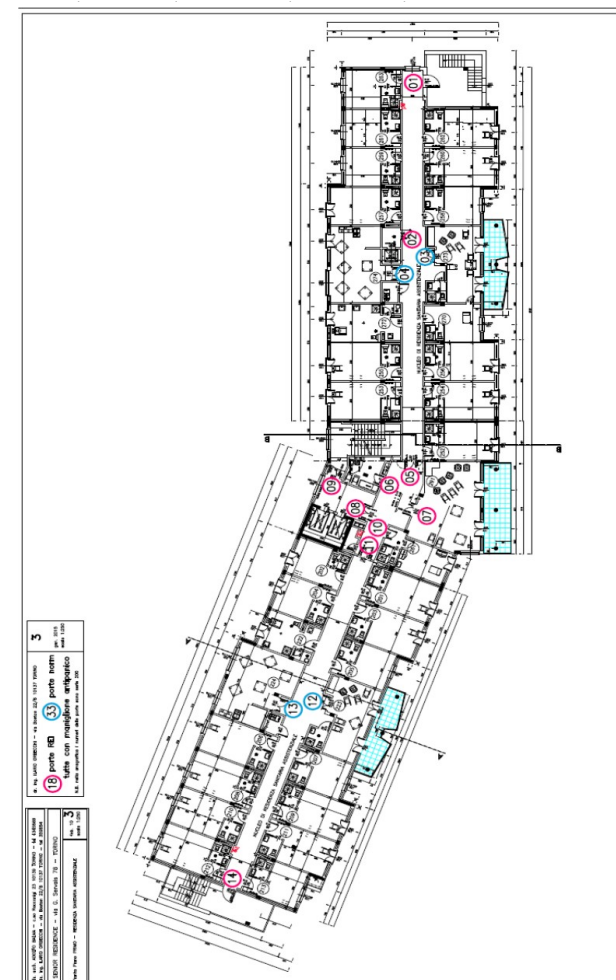
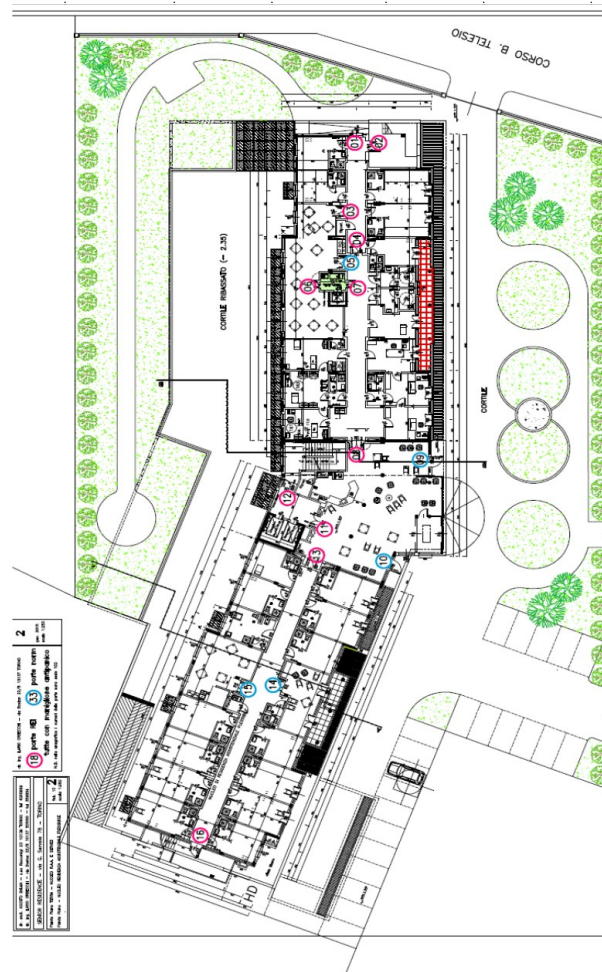
rif. pag. Reg. Attrezzature

REV. '00

Porte: Integrità, autochiusura

Maniglioni: efficienza

Presidi antincendio

[illegible]

		Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)										codice: MAN : 18.3			
						effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence						effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto				REV. '00			
Presidi antincendio									verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.)						Pv CO₂		6 kg. Polvere 34A-233BC		
																		2 kg. CO2-34B	

 SENIOR RESIDENCE		Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 SENIOR RESIDENCE s.r.l.		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)										codice: MAN : 18.3			
						effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence					effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto							REV. '00	
						Presidi antincendio						verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.)							
CO₂		2 kg. CO2-34B																	
piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016						2° semestre 2016						note		
					gen-16	feb-16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16			
					gg.														
piano 0	25	29475	Hall	Pv															
	26	64950	cassetta	Pv															
	27	25955	corr. 100	Pv															
	28	26749	corr. 100	CO ₂															
	29	26111	corr. 100	Pv															
200	30	23854	corr. 250	Pv															
	31	26895	corr. 250	CO ₂															
	32	24042	corr. 250	Pv															
	33	26488	filtro	CO ₂															
1°	34	27902	cassetta	Pv															
	35	27844	corr. 200	Pv															
	36	24472	corr. 200	CO ₂															
	37	24171	corr. 200	Pv															
	300	38	26086	corr. 350	Pv														
39			corr. 350	CO ₂															
40		23051	corr. 350	Pv															
41		26451	filtro	CO ₂															
42		23314	cassetta	Pv															
43		22396	corr. 300	Pv															
44		26446	corr. 300	CO ₂															
45		29653	corr. 300	Pv															
400	46	105339	corr. 450	Pv															
	47	26457	corr. 450	CO ₂															
	48	29116	corr. 450	Pv															

		Residenza Sanitaria Assistenziale Torino				VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)										codice: MAN : 18.3			
						effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence					effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto					REV. '00			
Presidi antincendio						verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.)										Pv		6 kg. Polvere 34A-233BC	
																CO₂		2 kg. CO2-34B	

piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016						2° semestre 2016						note
					gen-16	feb-16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	
3° piano	49	26652	filtro ncl	CO ₂													
	50	26165	cassetta filtro.scale	Pv													
	51	64910	corr. 400	Pv													
	52	2818	corr. 400	CO ₂													
	53	26069	corr. 400	Pv													
	54	25871	corr. 400	Pv													
	55	2813	corr. 550	CO ₂													
	56	30812	sacrestia	Pv													
	57		filtro	Pv													
	58	26573	filtro	CO ₂													
	59	29080	cassetta	Pv													
	60	26035	corr. Att.	Pv													
	61	2817	corr. Att.	CO ₂													
	62	24300	auditorium	Pv													
	63	2832	auditorium	CO ₂													
	64	27846	auditorium	Pv													
	65		loc. 649 Quadri elt.	CO ₂													

 Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		 SENIOR RESIDENCE S.p.A. Via Cavour 10 10121 TORINO		VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)										codice: MAN : 18.3			
Presidi antincendio				effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da Servizio S.P.P. interno Senior Residence						effettuatore della verifica Relu Starluciuc preposto				Pv	REV. '00 6 kg. Polvere 34A-233BC		
				verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.)										CO₂	2 kg. CO2-34B		
piano	numero	matricola	Locale	tipologia presidio	1° semestre 2016						2° semestre 2016						note
					gen-16	feb-16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	
gg.																	
600 -1 semint.	101		US corr. Cuc.	UNI 45													
	102		corridoio Palestra	UNI 45													
	103		US. Palestra	UNI 45													
	104		Cortile lato Est	UNI 70													
	105		Cortile lato Ovest	UNI 70													
piano 0 terra 100	106		US corr. 150	UNI 45													
	107		hall	UNI 45													
	108		US corr. 100	UNI 45													
	109		Cortile EST	UNI 70													
	110		Cortile Ovest	UNI 70													
piano 1° 200	111		US corr. 250	UNI 45													
	112		Filtro	UNI 45													
	113		US corr. 200	UNI 45													
piano 2° 300	114		US corr. 350	UNI 45													
	115		Filtro	UNI 45													
	116		US corr. 300	UNI 45													
400 piano 3°	117		US corr. 350	Naspo DN25													
	118		Filtro	Naspo DN25													
	119		Filtro	UNI 45													
	120		US corr. 300	UNI 45													
piano 4° 500	121		US corr. 550	Naspo DN25													
	122		Filtro	UNI 45													
	123		corr. 500	Naspo DN25													

VERIFICHE SU PRESIDI ANTINCENDIO (Estintori)

effettuate ai sensi della Norma UNI 9994 -1 da

Servizio S.P.P. interno Senior Residence

effettuatore della verifica

Relu Starluciuc preposto

codice: MAN : 18.3

REV. '00

Pv	6 kg. Polvere 34A-233BC
-----------	-------------------------

CO ₂	2 kg. CO2-34B
-----------------	---------------

Presidi antincendio

verifica della presenza e integrità dell'idrante e dell'estintore con corretta pressione (lancetta su verde x estint.)

[illegible]